
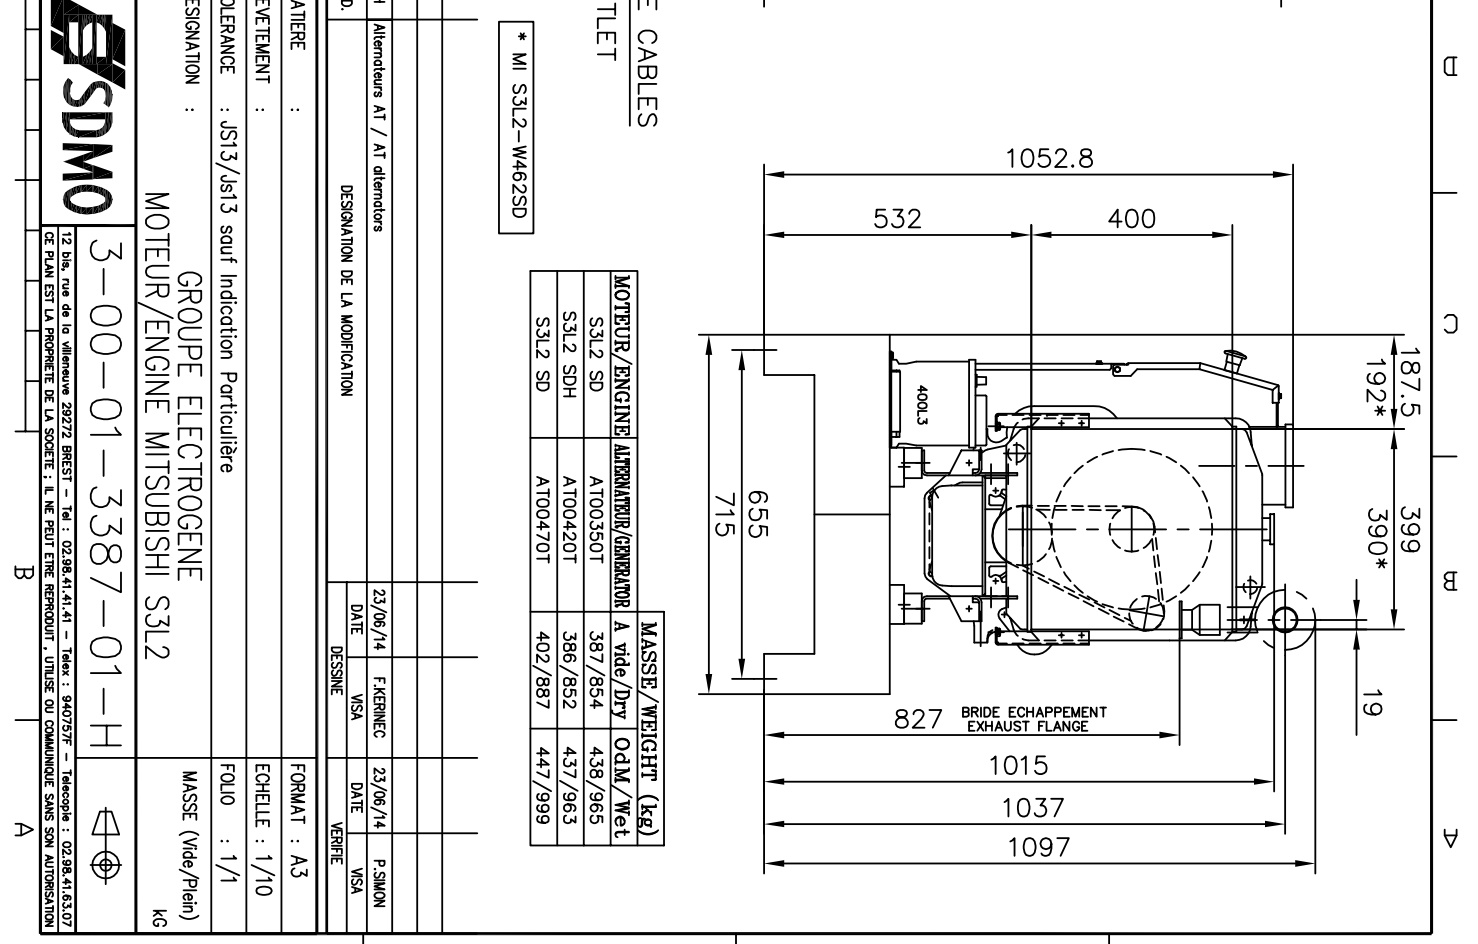


Ce plan vous est remis a titre indicatif et peut être révisé sans préavis
 Ce plan est valable pour les groupes électrogènes avec réservoir gasoil intégré.
 This drawing is valid for a generating set with integrated fuel tank

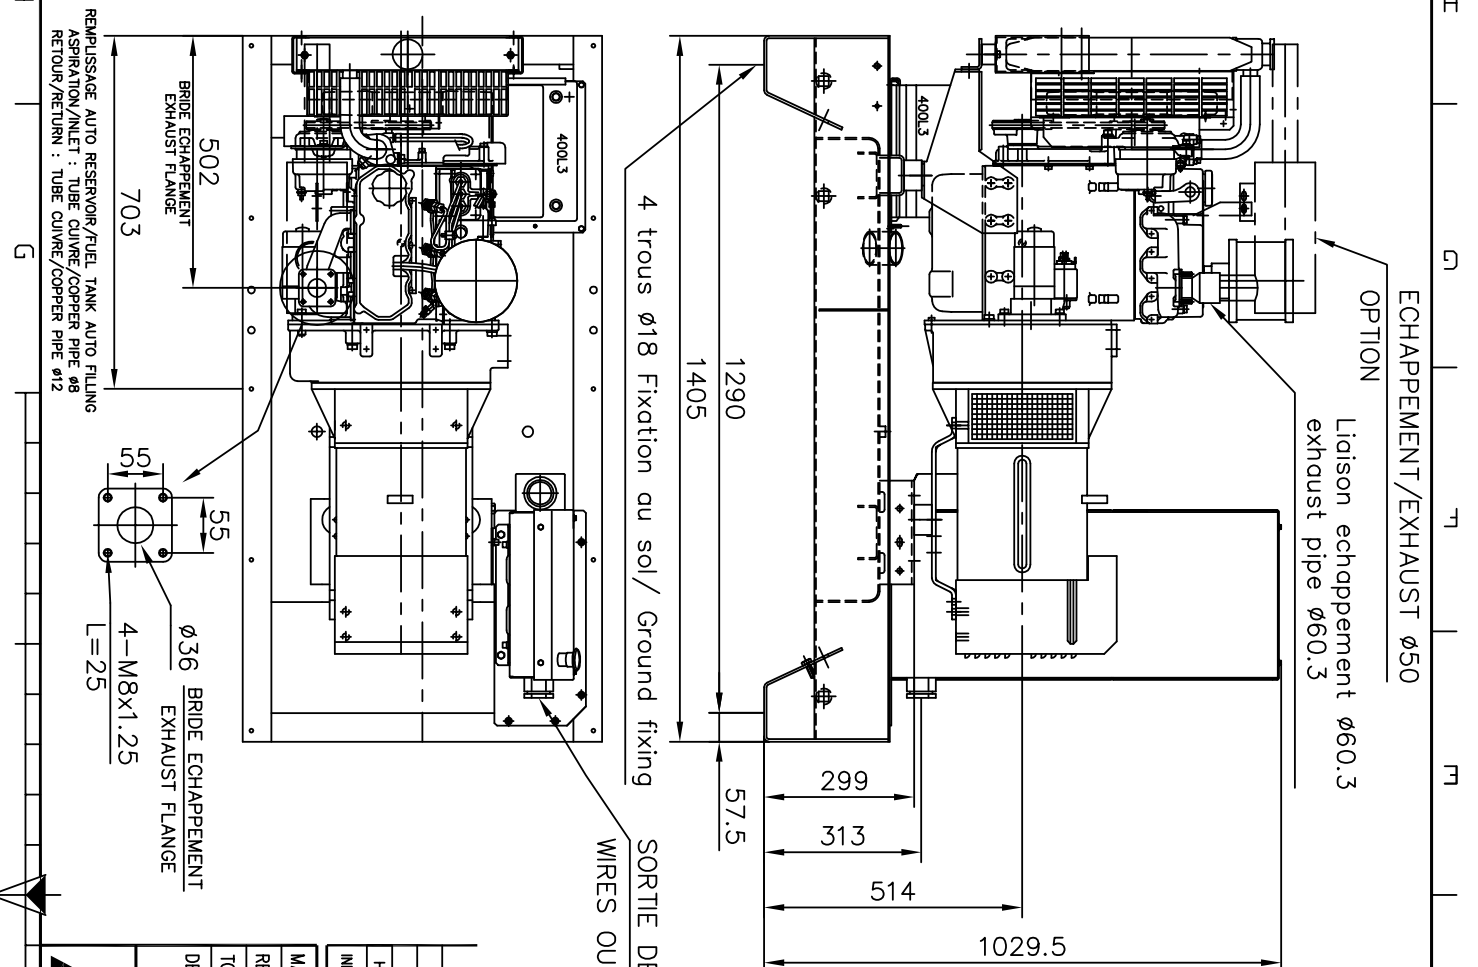

SORTIE DE CABLES
 WIRES OUTLET

4 trous $\varnothing 18$ Fixation au sol / Ground fixing

* MI S3L2-W462SD

MOTEUR/ENGINE	ALTERNATEUR/GENERATOR	A vide/Dry	Odm/Wet
S3L2 SD	A100350T	387/854	438/965
S3L2 SDH	A100420T	386/852	437/963
S3L2 SD	A100470T	402/887	447/999

IND.	DESIGNATION DE LA MODIFICATION	DATE	VISA	DATE	VISA
H	Alternateurs AT / AT alternators	23/06/14	F.KERNEC	23/06/14	P.SIMON

MATIERE :		FORMAT :	A3
RELEVEMENT :		ECHELLE :	1/10
TOLERANCE :	: JS13/JS13 sauf indication Particulière	FOLIO :	1/1
DESIGNATION :	GRUPE ELECTROGENE MOTEUR/ENGINE MITSUBISHI S3L2	MASSE (Vide/Plein) :	KG



12 bis, rue de la villedieu 28272 BRECY - Tél : 02.98.41.41.41 - Télex : 940757F - Telex : 02.98.41.63.07
 CE PLAN EST LA PROPRIETE DE LA SOCIETE. IL NE PEUT ETRE REPRODUIT, UTILISE OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION